

## 第 16 章 避難設備の基準（危政令第 21 条の 2）

### 避難設備の技術上の基準（危省令第 38 条の 2）


#### 1 避難設備の設置区分（危省令第 38 条の 2 第 1 項）


区分	製造所等の区分	施設規模等	誘導灯設置場所
避難設備 (誘導灯)	給油取扱所	2 階を危省令第 25 条の 4 第 1 項第 6 号の用途に供するもの	① 2 階から敷地外へ通じる出入口 ② ①に通じる通路、階段、出入口
		一方開放の屋内給油取扱所で、敷地外に直接通じる避難口が設けられ、壁等で区画された事務所等を有するもの	① 事務所等の出入口、避難口 ② ①に通じる通路、階段、出入口
—	上記以外のもの		

#### 2 避難設備の技術基準（危省令第 38 条の 2 第 2 項）

- (1) 誘導灯には非常電源を付置すること。
- (2) 誘導灯は、A 級、B 級、C 級のいずれの種類のものでも差し支えない。(H1 危 44)
- (3) その他、施行令第 26 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 4 号の例によること。

例図

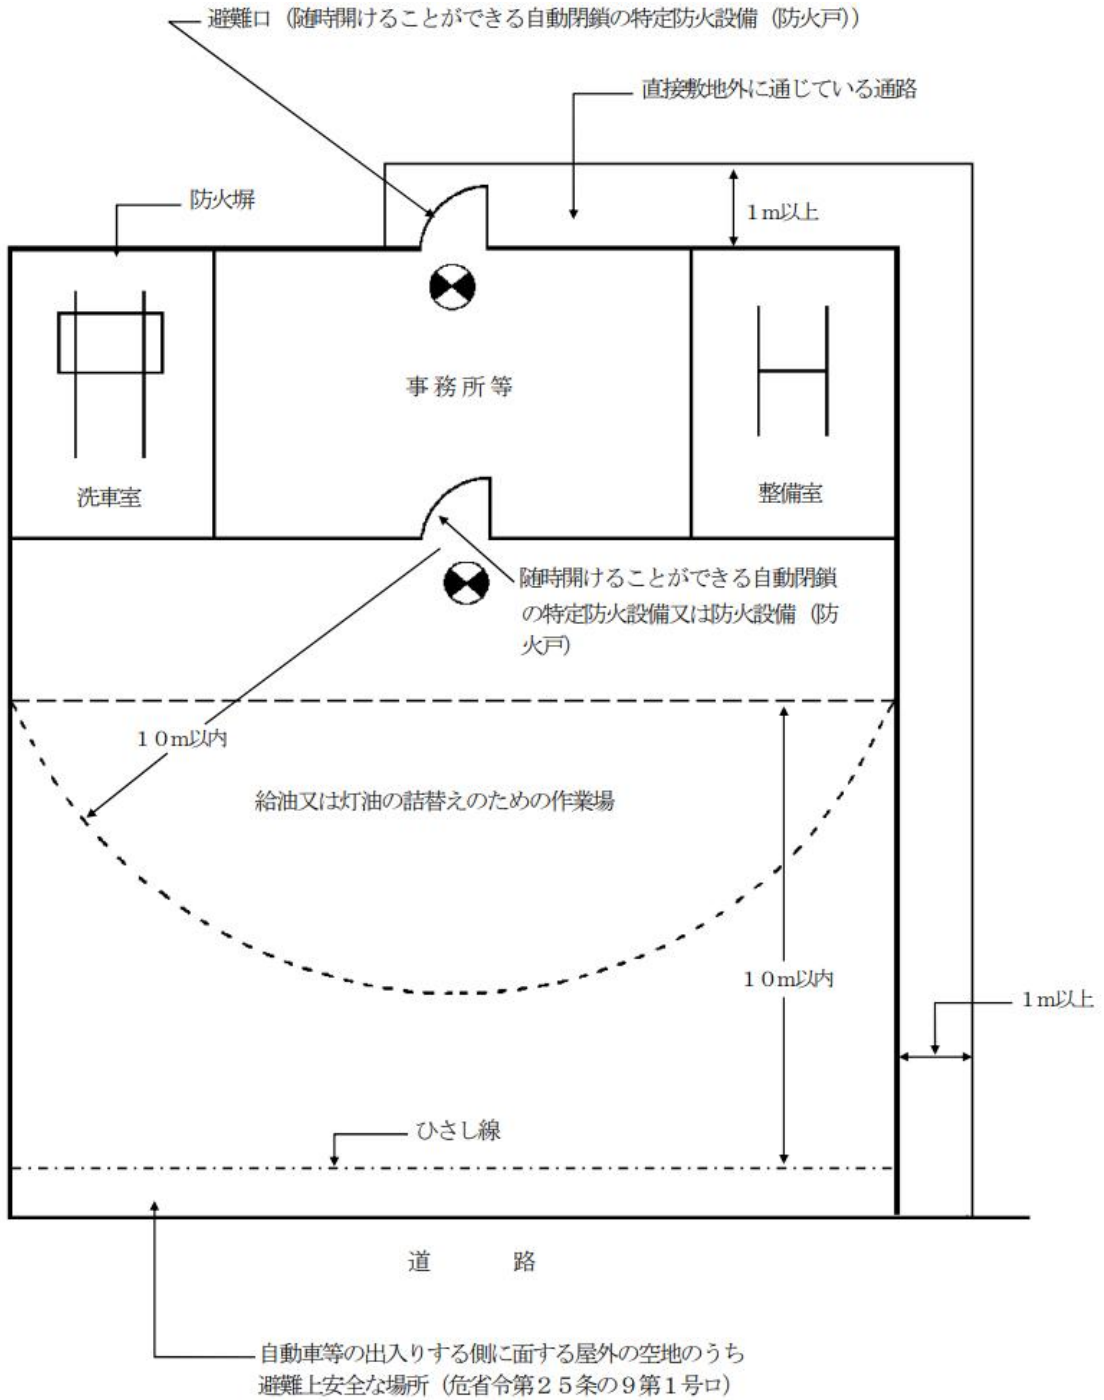

 誘導灯の位置